




Rapporto di classificazione	312079/3609FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1364-1
Data emissione	20/12/2013		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

PARETE KNAUF W111 a singola orditura metallica e singolo rivestimento, costituita da:

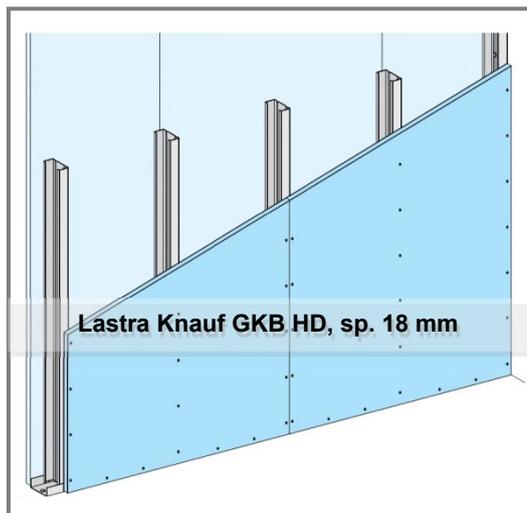

LASTRE: 1 lastra Knauf GKB HD (DI) sp. 18 mm

ORDITURA: Profili Knauf C 50/75/50, sp. 0,6 mm, interasse 600 mm. Guida Knauf U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Knauf punta chiodo $\varnothing 3,5 \times 45$ mm

FINITURA SUPERFICIALE: Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

Classificazione EI60 valida per parete con altezza massima 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete