




Rapporto di classificazione 160/C/14-230FR
Laboratorio LAPI
Data emissione 14/11/2014

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

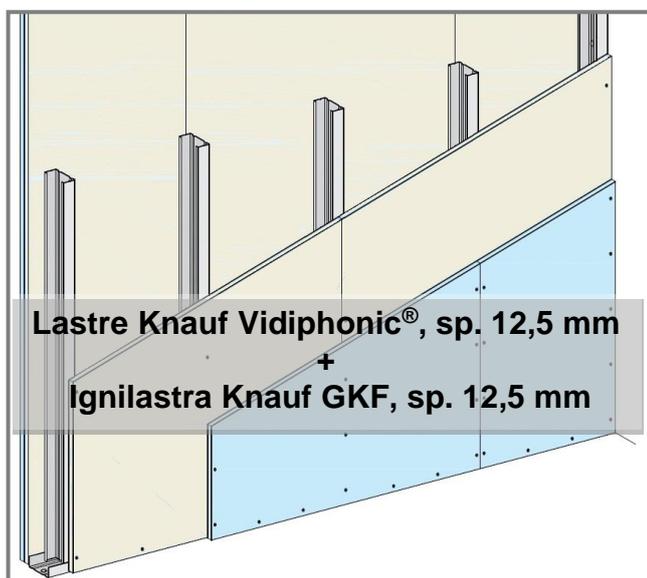

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 lastre Knauf per lato
1^a lastra Vidiphonic® sp. 12,5 mm (sui profili)
2^a Ignilastra® GKF sp. 12,5 mm (a vista)

PROFILI:

Montanti Knauf a C 50/50/50* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

VITI:

Viti Knauf 212 punta chiodo

1^a lastra ø3,9x25 mm,

2^a lastra ø3,9x35 mm.

Le lastre Vidiphonic® sono posate accostate, senza collanti o stuccature.

Armatura dei giunti tra le lastre GKF con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete

*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a tecnico@knauf.it.