




Rapporto di classificazione	330114/3760FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1365-2
Data emissione	21/12/2015		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

SUPPORTO: Solaio in laterocemento di spessore 200 mm (160+40 mm) protetto da:

Intonaco protettivo antincendio Knauf FP120, sp. 15 mm

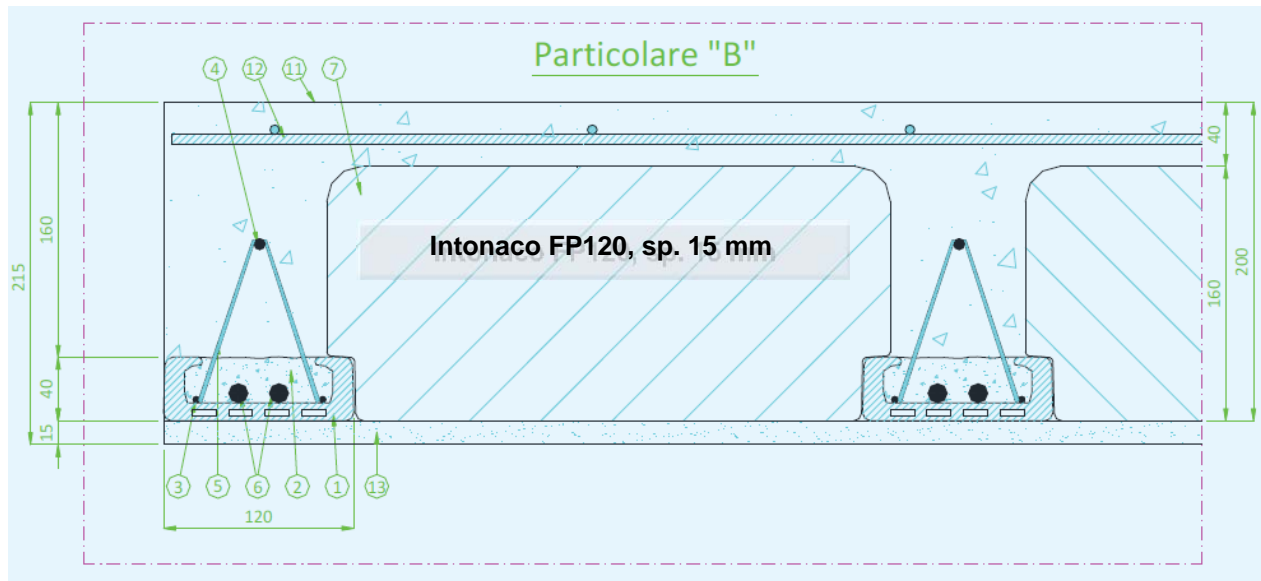

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1365-2:2002 - Paragrafo 13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- a) con riferimento al SOLAIO:
- i momenti M e le forze di taglio T massimi non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova ($M=47,04$ kNm e $T=35,25$ kN)