




Rapporto di classificazione 050420_002-2-a*
Laboratorio Tecnia
Data emissione 13/05/2015

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1

*Traduzione asseverata

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

SETTO AUTOPORTANTE KNAUF W628, ingombro minimo 125 mm, costituito da:

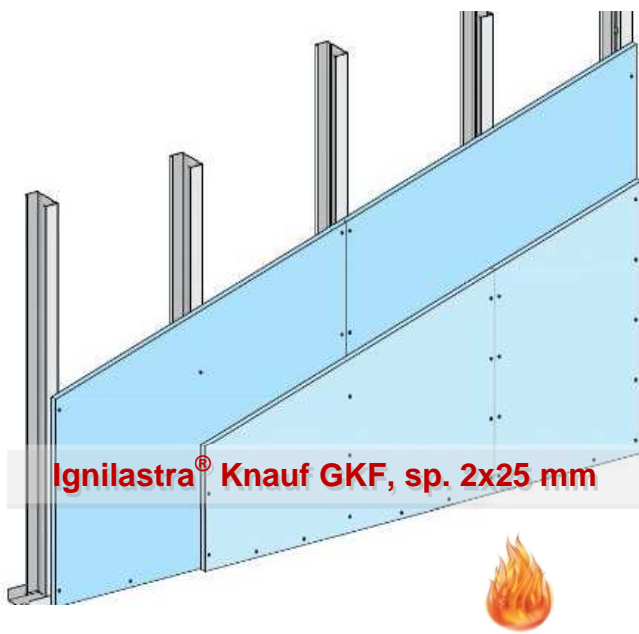

LASTRE: 2 Ignilastre® Knauf GKF sp. 25 mm

ORDITURA: Montanti Knauf C 50/75/50, sp. 0,6 mm, interasse 600 mm. Guida Knauf U 40/75/40, sp. 0,6 mm

INTERCAPEDINE: 75 mm

VITI: Viti Knauf punta chiodo
Ø3,5x45 mm (I° strato)
Ø4,2x70 mm (II° strato)

FINITURA SUPERFICIALE: Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso

Esposizione al fuoco sul lato delle lastre

Classificazione valida per controparete con altezza massima 4,00 m

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1364-1:1999 - Paragrafo 13.)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento di larghezza della parete
- Aumento dello spessore della parete e dello spessore dei singoli componenti della parete
- Riduzione della sola lunghezza delle lastre (non dello spessore, né della larghezza)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento dello spessore dei montanti e delle guide

NB. I profili metallici indicati sono quelli utilizzati nel test di laboratorio e sono da considerarsi validi solo ai fini della resistenza al fuoco della parete. L'orditura deve essere comunque verificata anche "a freddo" secondo le *Norme Tecniche per le Costruzioni*, come da *DM 14 gennaio 2008*. Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Knauf.