




Rapporto di classificazione
Laboratorio
Data emissione

339112/3831FR
Istituto Giordano
12/01/2017

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

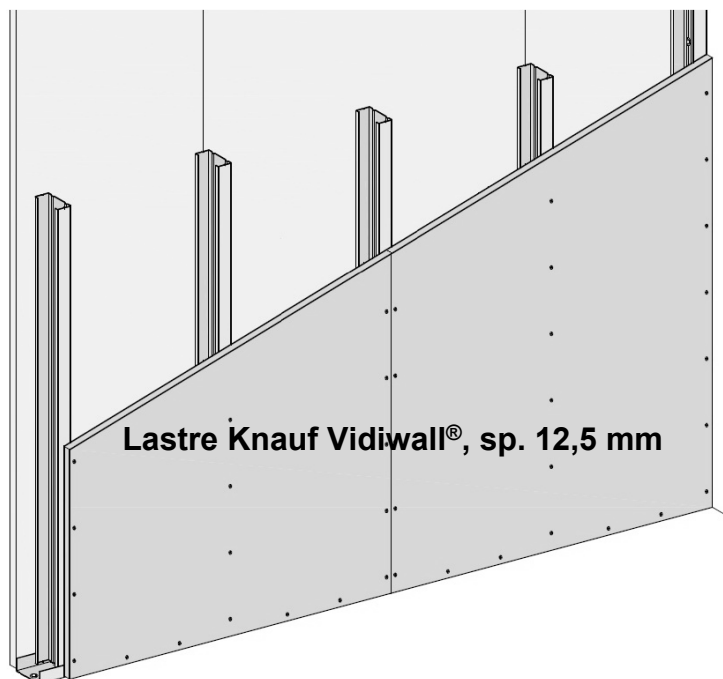

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 Lastra in gessofibra Knauf Vidiwall
12,5 mm per lato

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50, sp. 0,6
mm, interasse. 600 mm.
Guide Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti speciali Vidiwall da 25 mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro
Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle
viti con stucco Knauf a base gesso.

*Rasatura non necessaria ai fini della resistenza al
fuoco della parete*

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete