




Rapporto di classificazione	215/C/16-307FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	LAPI		EN 1364-1
Data emissione	10/03/2017		
Rapporto di estensione	070/C/21.AR2/22		EXAP EN 15254-3

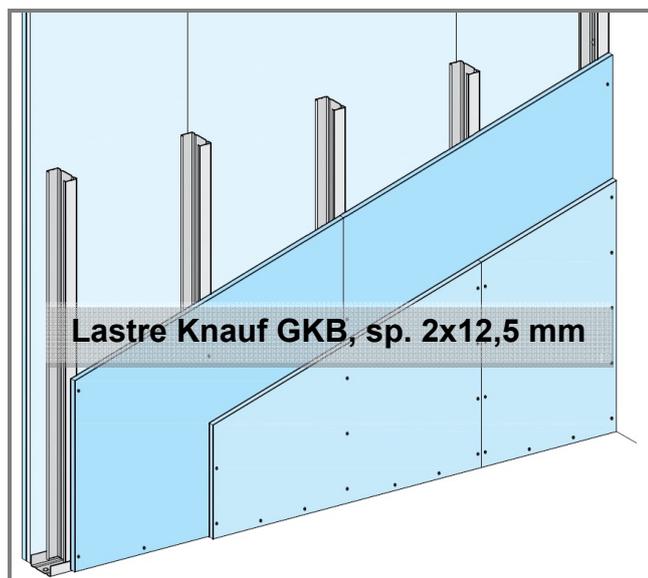

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 Lastre Knauf GKB sp. 12,5 mm, per lato.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50\* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guida Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: viti Knauf punta chiodo,  
1a lastra  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm,  
2a lastra  $\varnothing 3,5 \times 35$  mm.

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete