




Rapporto di classificazione 73/C/11-123FR
Laboratorio LAPI
Data emissione 16/09/2011
Rapporto di estensione 070/C/21.AR3/221

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1

EXAP EN 15254-3

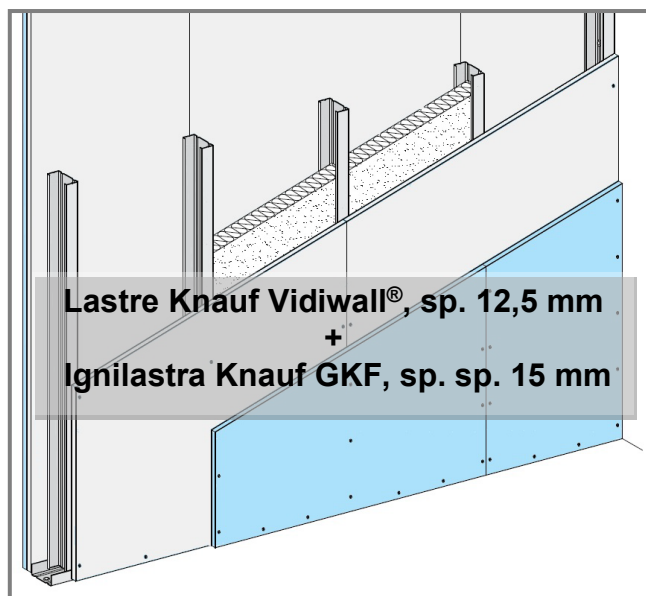

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 lastre Knauf per lato

1^a lastra Vidiwall® sp. 12,5 mm (sui profili)

2^a Ignilastra® GKF sp. 15 mm (a vista)

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guide Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

ISOLANTE: NaturBoard Silence (DP7)¹, sp. 60 mm, 70 kg/m³

VITI: Viti Knauf punta chiodo

1^a lastra ø3,9x25 mm,

2^a lastra ø3,9x45 mm.

Le lastre Vidiwall® sono posate distanziate di circa 3 mm e i giunti riempiti con apposito collante Knauf Fugenkleber.

Armatura dei giunti tra le lastre GKF con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 5,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete

¹prodotto equivalente a quello testato nel Rapporto di Classificazione (Isoroccia 70)