




Rapporto di classificazione 250/C/19-354FR  
Laboratorio LAPI  
Data emissione 11/11/2019

Norme di riferimento

EN 1363-1  
EN 1364-1

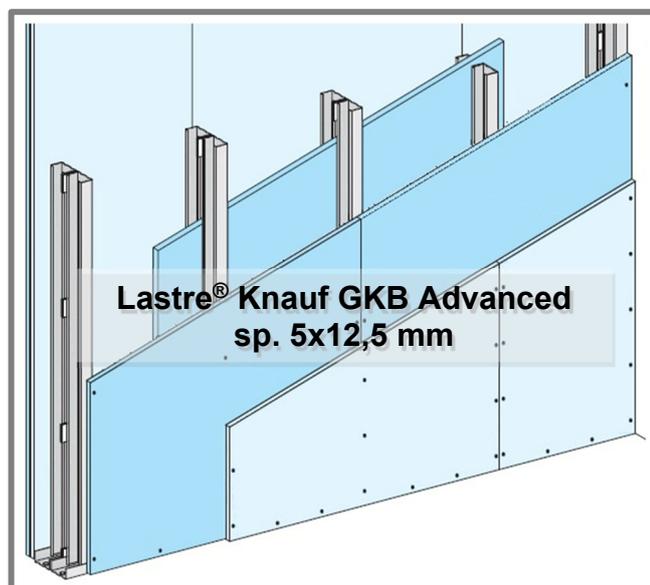

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 lastre Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm, per lato.

1 lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm centrale.

PROFIL: Montanti Knauf a C 50/50/50\*, sp. 0,6 mm, int. 600 mm, doppia serie parallela distanziata di 10 mm.

Guide Knauf a U 40/50/40\*, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo

1ª lastra  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm,

2ª lastra  $\varnothing 3,5 \times 35$  mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base di gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete