




Rapporto di classificazione 242/C/18-341FR
Laboratorio LAPI
Data emissione 22/03/2019
Rapporto di estensione 070/C/21.AR3/22

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

EXAP EN 15254-3

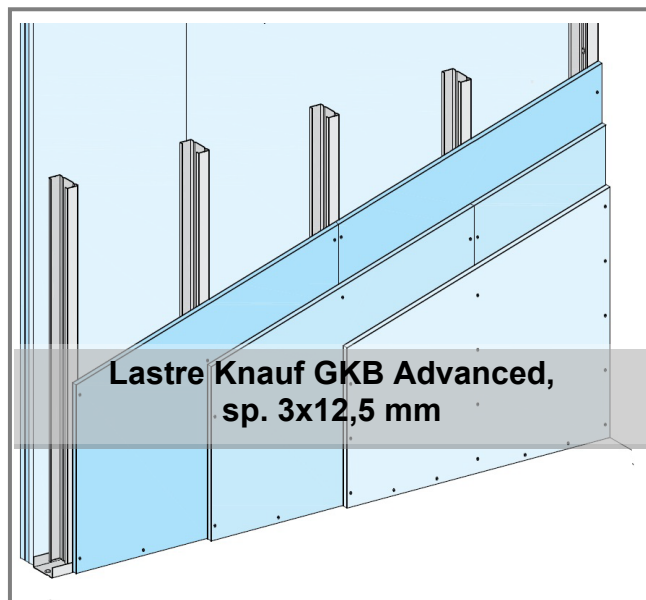

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 3 lastre Knauf GKB Advanced per lato
sp. 12,5 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50* mm, sp. 0,6
mm, int. 600 mm.

Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo

1a lastra $\varnothing 3,5 \times 25$ mm,

2a lastra $\varnothing 3,5 \times 35$ mm,

3a lastra $\varnothing 3,5 \times 45$ mm

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei
giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base
gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 6,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento $\leq 25\%$ della lunghezza e $\leq 5\%$ della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento $\leq 5\%$ dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione $\leq 10\%$ della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a tecnico@knauf.it.