PARETE W362

EI60

Rapporto di classificazione	**86/C/12-142FR**	**Norme di riferimento**	**EN 1363-1**
Laboratorio	**LAPI**		**EN 1364-1**
Data emissione	**18/06/2012**		
Rapporto di estensione	**070/C/21.AR3/22**		**EXAP EN 15254-3**

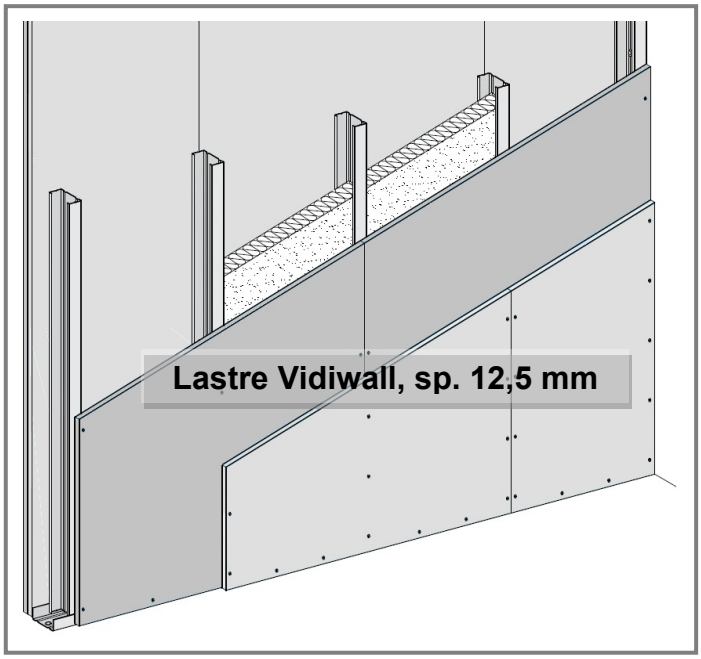

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 lastre Knauf Vidiwall sp. 12,5 mm per lato.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

ISOLANTE: NaturBoard Silence (DP7)[1], sp. 40 mm, 70 kg/m^3.

VITI: Viti Knauf Vidiwall punta chiodo, l: 40 mm.

Armatura dei giunti con nastro in carta Knauf e stuccatura dei giunti, della testa delle viti e realizzazione di 1 mm di rasatura dell'intera superficie con stucco Knauf Uniflott.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 6 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento ≤25% della lunghezza e ≤5% della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento ≤5% dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione ≤10% della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

[1]prodotto equivalente a quello testato nel Rapporto di Classificazione (Isoroccia 70)

***I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a tecnico@knauf.it.**