




Rapporto di classificazione CS12368
Laboratorio CSI
Data emissione 17/03/2021

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1

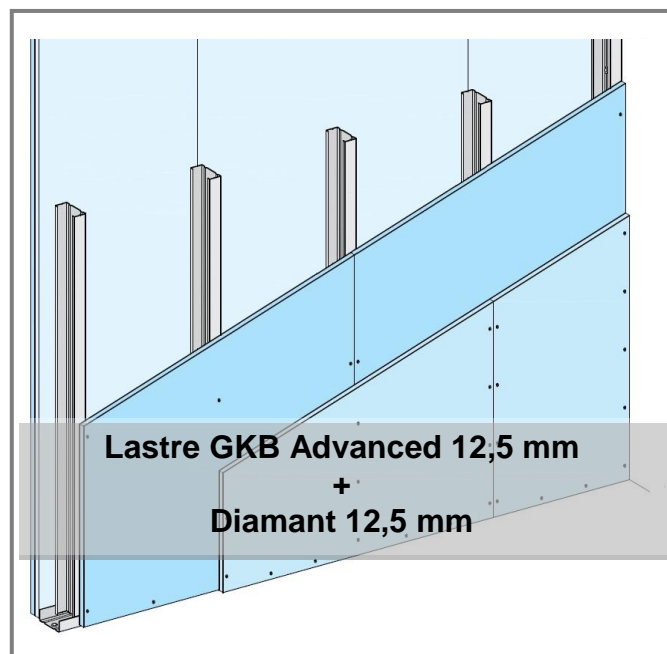

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm (sui profili) + 1 lastra Diamant sp. 12,5 mm (a vista), per lato.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50 mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
Guida Knauf a U 40/75/40 mm, sp. 0,6 mm.

VITI:

1a lastra: viti Knauf punta chiodo, $\varnothing 3,5 \times 25$ mm,
2a lastra: viti Knauf XTN, $\varnothing 3,5 \times 38$ mm,

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete