




Rapporto di classificazione 264/C/21-368FR
Laboratorio LAPI
Data emissione 24/05/2021
Rapporto di estensione 070/C/21.AR3/22

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

EXAP EN 15254-3

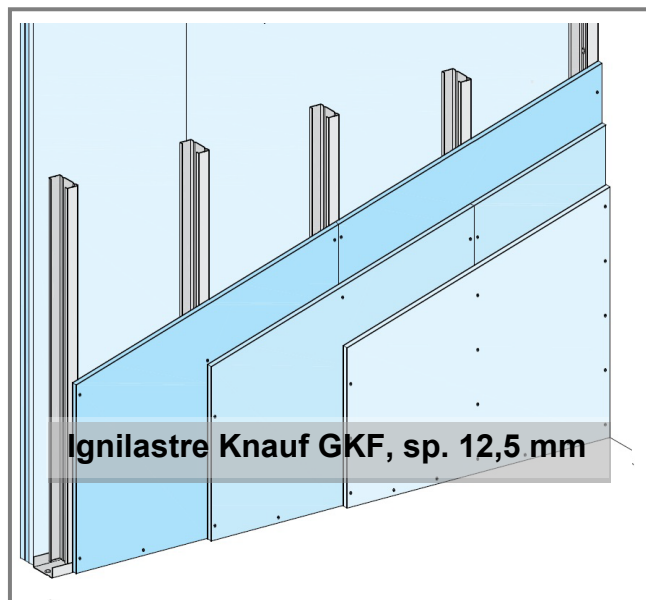

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE:

3 Ignilastre Knauf GKF per lato, sp. 12,5 mm.

PROFILI:

Montanti Knauf a C 50/75/50* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guide Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo

1a lastra $\varnothing$ 3,5x25 mm,

2a lastra $\varnothing$ 3,5x35 mm,

3° lastra $\varnothing$ 3,5x55 mm

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con **ALTEZZA MASSIMA 6,00 m**

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento $\leq 25\%$ della lunghezza e $\leq 5\%$ della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento $\leq 5\%$ dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione $\leq 10\%$ della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete