




Rapporto di classificazione
Laboratorio
Data emissione

298626/3462FR
Istituto Giordano
09/10/2012

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

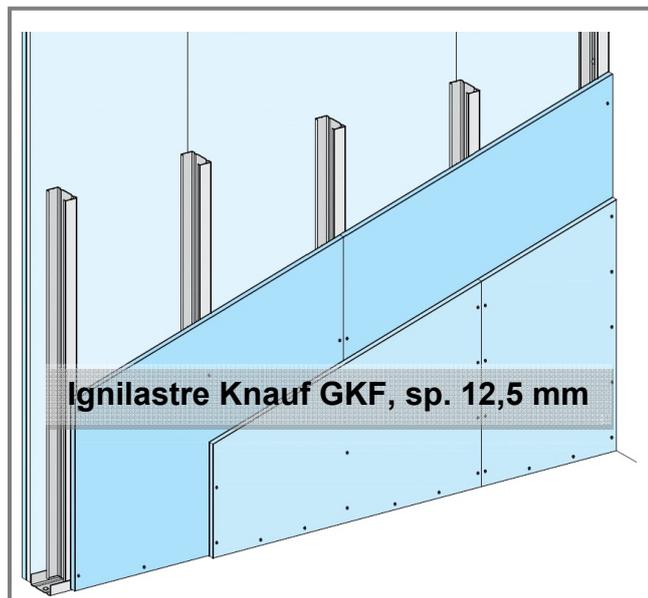

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 Ignilastre Knauf GKF sp. 12,5 mm, per lato.

PROFIL: Montanti Knauf a C 50/75/50 mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guide Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo

1a lastra $\varnothing 3,5 \times 25$ mm,

2a lastra $\varnothing 3,5 \times 35$ mm.

BOTOLA: Botola per parete EI120, 600x600 mm

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con **ALTEZZA MASSIMA 4,00 m**

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete