




Rapporto di classificazione 066211-003-2*
Laboratorio Tecnalìa
Data emissione 21/08/2017

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1
*Traduzione asseverata

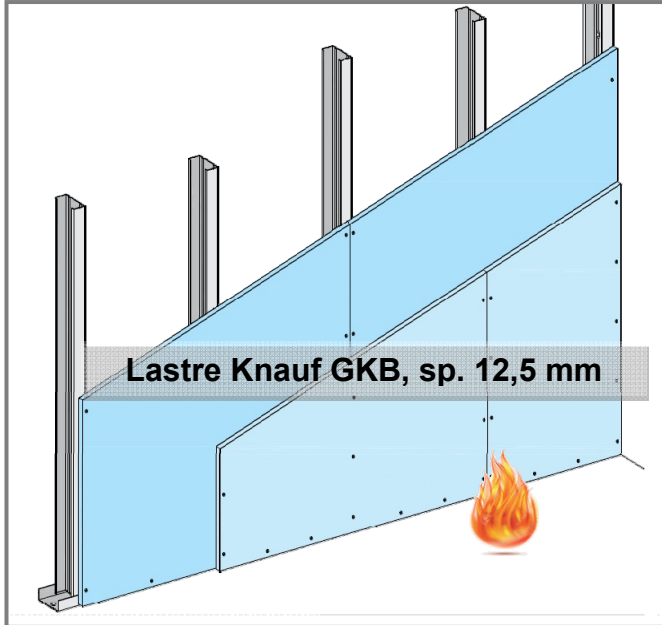

DESCRIZIONE:

Esposizione al fuoco dal lato delle lastre

LASTRE: 2 lastre Knauf GKB (A) sp. 12,5 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
Guida Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo
1^a lastra $\varnothing 3,5 \times 25$ mm
2^a lastra $\varnothing 3,5 \times 35$ mm .

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

CAMPO DI DIRETTA APPLICAZIONE:

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

NB. I profili metallici indicati sono quelli utilizzati nel test di laboratorio e sono da considerarsi validi solo ai fini della resistenza al fuoco della parete. L'orditura deve essere comunque verificata anche "a freddo" secondo le *Norme Tecniche per le Costruzioni*, come da *DM 17 gennaio 2018*. Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Knauf.