




Rapporto di classificazione CS12473FR  
Laboratorio CSI  
Data emissione 27/02/2023

Norme di riferimento

EN 1363-1  
EN 1364-1

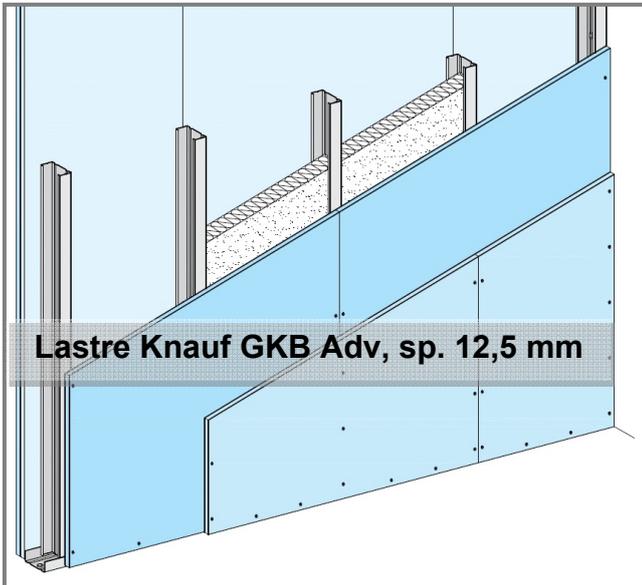

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

**LASTRE:** 2 lastre Knauf GKB Adv sp. 12,5 mm, per lato

**PROFILI:** Montanti Knauf a C 50/50/50\* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.  
Guide Knauf a U 40/50/40\*, sp. 0,6 mm.

**ISOLANTE:** Lana di vetro, sp. 40 mm, densità 12 kg/m<sup>3</sup>.

**VITI:** Viti Knauf punta chiodo  
1<sup>a</sup> lastra  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm,  
2<sup>a</sup> lastra  $\varnothing 3,5 \times 35$  mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

**Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m**

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete