




Rapporto di classificazione
Laboratorio
Data

394902/4238FR
Istituto Giordano
26/05/2022

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

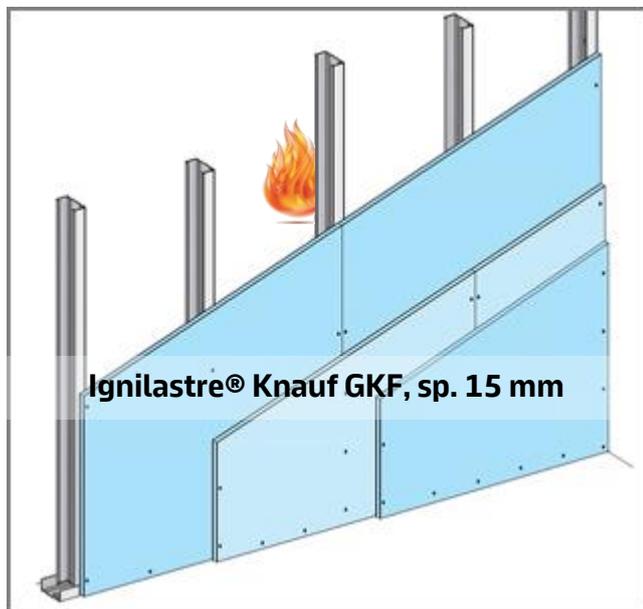

DESCRIZIONE:

Esposizione al fuoco dal lato dei profili

LASTRE: 3 Ignilastre® Knauf GKF (DF) sp. 15 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50, sp. 0,6 mm,
int. 600 mm.
Guida Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: Viti Knauf punta chiodo
1ª lastra $\varnothing 3,5 \times 25$ mm
2ª lastra $\varnothing 3,5 \times 45$ mm
3ª lastra $\varnothing 3,5 \times 55$ mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e
stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco
Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

**I profili montanti indicati sono i minimi testati. È sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando una e-mail a tecnico-it@knauf.com.*