




Rapporto di classificazione	8238/10+009RES/10*	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Afiti Licof		EN 1364-1
Data emissione	29/03/2010		*Traduzione asseverata

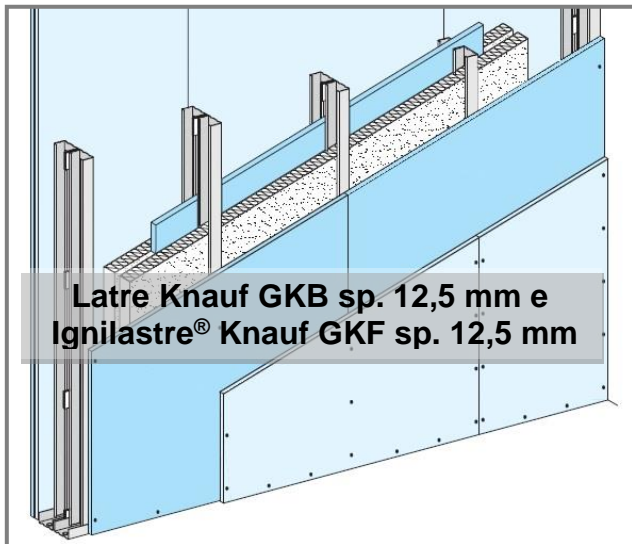

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

**LASTRE:** 2 lastre Knauf GKB sp. 12,5 mm per lato  
1 Ignilastre® Knauf GKF sp. 12,5 mm centrale

**PROFILI:** Montanti Knauf a C 50/50/50\* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm, doppia serie parallela.  
Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

**ISOLANTE:** NaturBoard Partition (DP4)<sup>1</sup>, sp. 2x40, 40kg/m<sup>3</sup>

**VITI:** Viti Knauf punta chiodo  
1<sup>a</sup> lastra ø3,5x25 mm,  
2<sup>a</sup> lastra ø3,5x35 mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base di gesso.

**Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m**

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete

<sup>1</sup>prodotto equivalente a quello testato nel Rapporto di Classificazione (Isoroccia 40)