




Rapporto di classificazione 06/32301111-2\*  
Laboratorio LGAI Technological Center  
Data emissione 20/09/2006

Norme di riferimento EN 1363-1  
EN 1364-1  
\*Traduzione asseverata

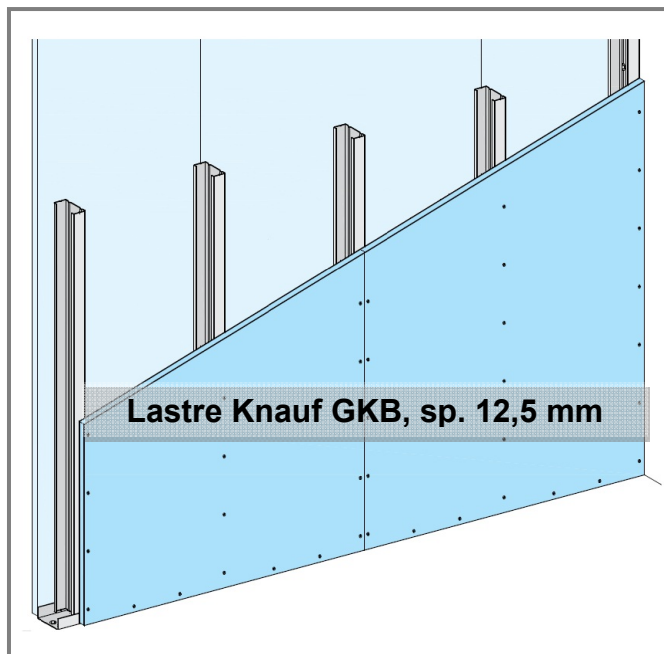

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 lastra Knauf GKB (A) sp. 12,5 mm, per lato.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.  
Guida Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

VITI: viti Knauf punta chiodo,  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm.

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 3,00 m

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete