




Rapporto di classificazione 7233/06-2*
Laboratorio Applus
Data emissione 01/12/2006

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1
*Traduzione asseverata

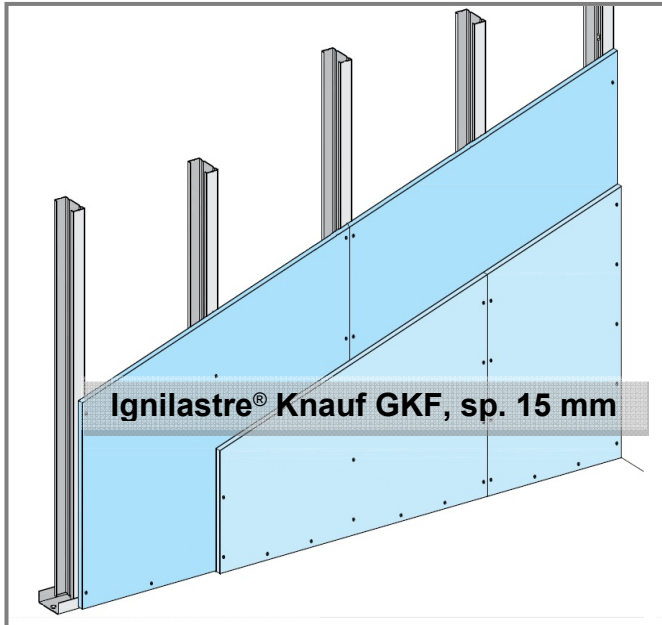

DESCRIZIONE:

Esposizione al fuoco dal lato delle lastre

LASTRE: 2 Ignilastre® Knauf GKF (DF) sp. 15 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50*, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
Guida Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

BOTOLA: possibilità di inserire una botola di ispezione da controparete EI60

VITI: Viti Knauf punta chiodo
1ª lastra $\varnothing 3,5 \times 25$ mm
2ª lastra $\varnothing 3,5 \times 45$ mm.

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

CAMPO DI DIRETTA APPLICAZIONE:

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

Estensione 10/2051-3202 emessa da Applus il 25/01/2011 per esposizione al fuoco lato profili.