




Rapporto di classificazione 7234/06-2*
Laboratorio Applus
Data emissione 01/12/2006

Norme di riferimento EN 1363-1
EN 1364-1
*Traduzione asseverata

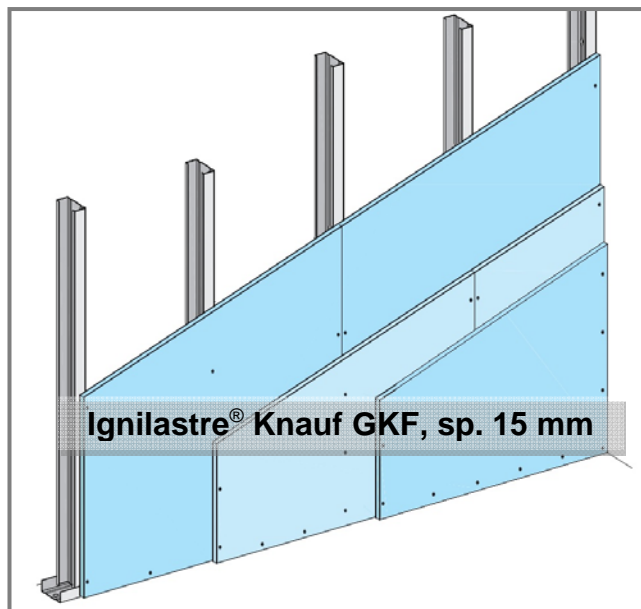

DESCRIZIONE:

Esposizione al fuoco dal lato delle lastre

LASTRE: 3 Ignilastre® Knauf GKF (DF) sp. 15 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50, sp. 0,6 mm,
int. 600 mm.
Guida Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

BOTOLA: possibilità di inserire una botola di
ispezione da controparete EI90

VITI: Viti Knauf punta chiodo
1ª lastra ø3,5x25 mm
2ª lastra ø3,5x45 mm
3ª lastra ø3,5x55 mm .

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

CAMPO DI DIRETTA APPLICAZIONE:

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

Estensione 10/2051-3203 emessa da Applus il 25/01/2011 per esposizione al fuoco lato profili.

NB. I profili metallici indicati sono quelli utilizzati nel test di laboratorio e sono da considerarsi validi solo ai fini della resistenza al fuoco della parete. L'orditura deve essere comunque verificata anche "a freddo" secondo le *Norme Tecniche per le Costruzioni*, come da *DM 14 gennaio 2008*. Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Knauf.