




Rapporto di classificazione 06/32301122-2*
Laboratorio LGAI Technological Center
Data emissione 25/10/2006

Norme di riferimento

EN 1363-1
EN 1364-1

*Traduzione asseverata

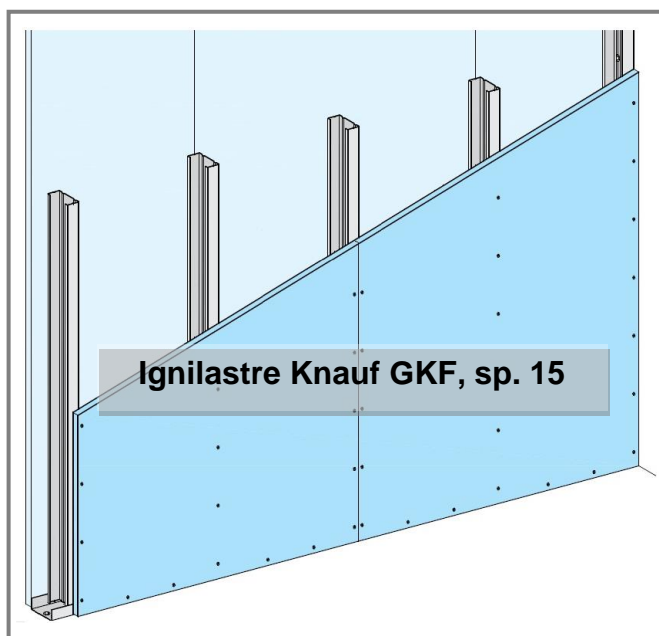

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 Ignilastro Knauf GKF (DF) sp. 15 mm,
per lato

PROFIL: Montanti Knauf a C 50/50/50* mm, sp. 0,6
mm, int. 600 mm.
Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

VITI: viti Knauf punta chiodo, $\phi 3,5 \times 25$ mm.

Armatura dei giunti con nastro e stuccatura dei
giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base
gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a tecnico@knauf.it.