




Rapporto di classificazione	298693/3467FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1364-2
Data emissione	10/10/2012		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA KNAUF K219 ad orditura metallica autoportante, spessore 125 mm, costituito da:

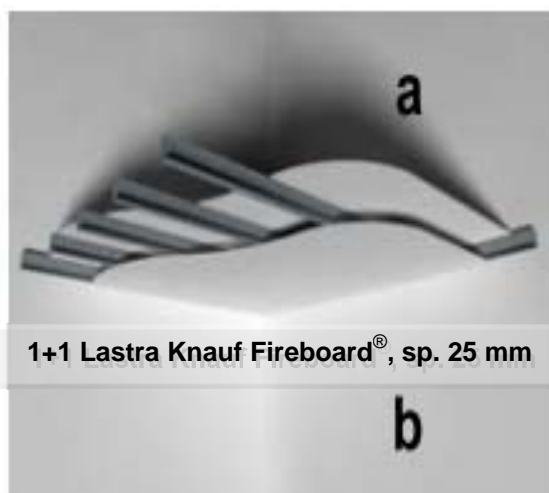

LASTRE: 1+1 Lastra Knauf Fireboard® sp. 25 mm

ORDITURA: Profili Knauf C50/75/50, sp.0,6 mm, interasse 400 mm

Guide Knauf U40/75/40, sp.0,6 mm

VITI: Knauf punta chiodo \varnothing 3,5x35 mm

BOTOLA: Botola Knauf EI120 600x600 mm (lato inferiore)
Tappo 800x800 mm (lato superiore)

FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura ed armatura dei giunti tra le lastre con stucco Knauf Fireboard® Spachtel a base gesso e nastro in fibra di vetro Knauf. Stuccatura della testa delle viti con stucco Knauf Fireboard® Spachtel.
Rasatura: NON necessaria ai fini della resistenza al fuoco.

Classificazione valida esclusivamente con fuoco dal basso verso l'alto (b→a).

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1364-2:2002 - Paragrafo 13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- Riduzione delle dimensioni del controsoffitto
- Lunghezza massima 3,00 m (luce del controsoffitto)
- Larghezza massima 4,00 m
- Sono ammesse cavità (distanza controsoffitto/solaio) di qualsiasi altezza